
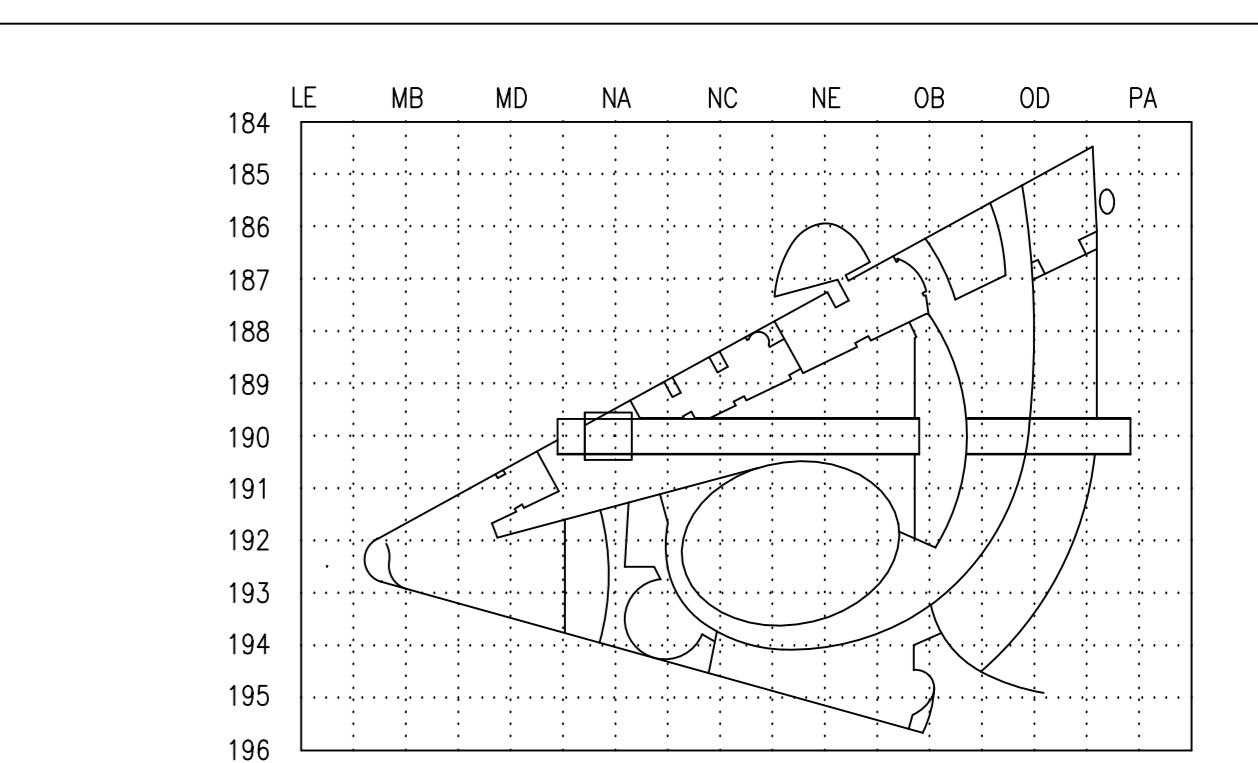
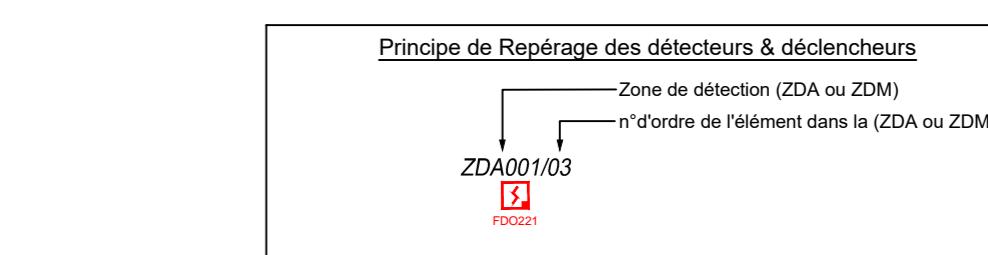


| LEGENDE | | |
|---------|---|----|
| SYMBOLE | DESIGNATION | Q |
| □ | Détecteur optique de fumée SINTESO de type FDO221 | 34 |
| □ | Détecteur optique de fumée SINTESO "Faux plancher" de type FDO221 | - |
| □ | Détecteur de gaine optique de fumée Multicapteur SINTESO de type FD00T241 | - |
| □ | Détecteur de chaleur thermique SINTESO de type FDT221 | - |
| □ | Détecteur linéaire de fumée de type FD241-9 | - |
| □ | Réflecteur longue portée de type IFDLR | - |
| □ | Détecteur linéaire de fumée de type FDL22X | - |
| □ | Déclencheur manuel SINTESO de type DM1154 | 8 |
| □ | Détecteur optique de fumée Algorex Adress+ de type DO1152 | 2 |
| □ | Détecteur optique de fumée "Faux plancher" Algorex Adress+ de type DO1131 | - |
| □ | Déclencheur manuel Algorex Adress+ de type FDM113x | 3 |
| □ | Détecteur optique de fumée Algorex Adress+ de type DO1131 | 16 |
| □ | Indicateur d'action de type DU1192 | 3 |
| □ | Détecteur linéaire de fumée de type DLO1191 | 4 |
| □ | Réflecteur longue portée de type DLR1191 | 4 |
| ECS | Equipement de Contrôle et de Signalisation de type ST CC11 | - |

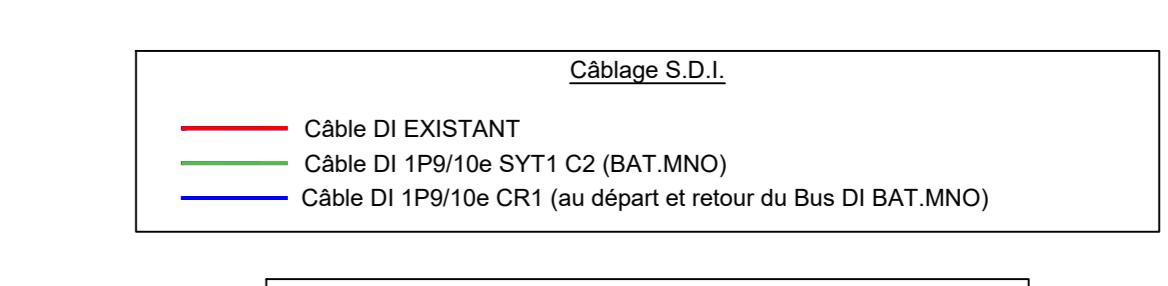

| | | | | | |
|------|------------------------------|--------|-------|--------|------------|
| D | MISE A JOUR DOE | RSI | RSI | DPO | 29/07/2021 |
| C | MISE A JOUR | RSI | RSI | DPO | 30/06/2021 |
| B | MISE A JOUR PROGRAMMATION DI | RSI | RSI | DPO | 13/06/2021 |
| A | CREATION | RSI | RSI | DPO | 23/04/2021 |
| IND. | OBJET DE LA MODIFICATION | DESSIN | ETUDE | VERIF. | APPRO. |

Document propriété de Siemens S.A.S.

Indice : A B C D

N° Affaire : 60PO-05848 60PO-05848 60PO-05848 60PO-05848

Destination : Cite de la Musique - 221 Avenue Jean Jaures - 75019 Paris

Désignation : IMPLANTATION DETECTION INCENDIE R+4/R+4BIS/R+4TER

SIEMENS Fire Safety

Smart Infrastructure Agence de BEZONS 833 Chemin du Pelerin 95870 Bezons

Téléphone : 01 85 57 01 00 01 85 57 37 56

<http://virtualcity.siemens.com>

Date par : DPO Date D.O. 750271/F154